Dricksvattenkvalitet - Hos användaren

För Emmaboda, Lindås, Broakulla

Sammanställt 2026-07-07

Parameter	Uppmätt mätvärde*	Enhet	Gränsvärde**	Undersökningsfrekvens per år	Kommentar
1,2 - dikloretan	< 1,0	µg/l	3 µg/l	3	
Aluminium	14	µg/l	200 µg/l	7	
Ammonium	< 0,013	mg/l	0,5 mg/l	7	
Antimon	0,095	µg/l	10 µg/l	3	
Arsenik	0,11	µg/l	5 µg/l	3	
Bekämpningsmedel enskilda	Odetekterat	µg/l	0,1 µg/l	3	
Bekämpningsmedel totalhalt	Odetekterat	µg/l	0,5 µg/l	3	
Bens(a)pyren	<0,010	µg/l	0,01 µg/l	3	
Bensen	< 0,20	µg/l	1 µg/l	3	
Bisfenol A		µg/l	2,5 µg/l		Mäts under 2026
Bly	0,11	µg/l	5 µg/l	3	
Bor	0,0068	mg/l	1,5 mg/l	3	
Bromat	<2	µg/l	10 µg/l	4	
Clostridium perfringens, inbegripet sporer	<1	antal/100 ml	Påvisad i 100 ml	7	
Cyanid	< 0,50	µg/l	50 µg/l	3	
Escherichia coli (E.coli)	<1	antal/100 ml	Påvisad i 100 ml	7	
Fluorid	< 0,20	mg/l	1,5 mg/l	3	
Färg	6,40	mg/l Pt	30 mg/l Pt	7	
Hårdhet	1,30	°dH	Ej reglerad i föreskriften	7	Mycket mjukt

* Medianvärdet för prover analyserade 2025

** Gränsvärde enligt dricksvattenföreskriften LIVSFS 2022:12

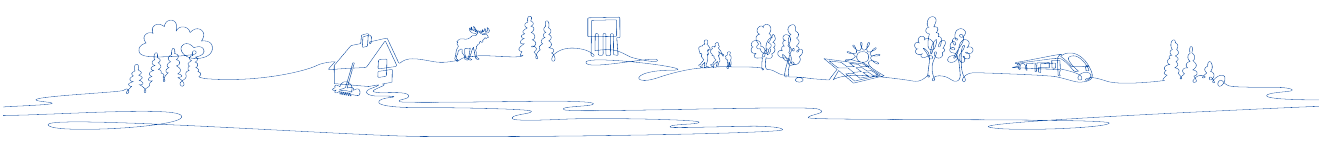

Dricksvattenkvalitet - Hos användaren

För Emmaboda, Lindås, Broakulla

Sammanställt 2026-07-07

Parameter	Uppmätt mätvärde*	Enhet	Gränsvärde**	Undersökningsfrekvens per år	Kommentar
Intestinala enterokocker	<1	antal/100 ml	Påvisad i 100 ml	7	
Järn	44	µg/l	200 µg/l	7	
Kadmium	0,005	µg/l	0,5 µg/l	3	
Kalcium	7,80	mg/l	100 mg/l	7	
Kalium	0,91	mg/l	Ej reglerad i föreskiften	3	
Klorid	35	mg/l	250 mg/l	3	
Koliforma bakterier	<1	antal/100 ml	Påvisad i 100 ml	7	
Konduktivitet	280	µS/cm	2500 µS/cm	7	
Koppar	0,03	mg/l	2 mg/l	7	
Krom	0,06	µg/l	25 µg/l	3	
Kvicksilver	<0,1	µg/l	1 µg/l	3	
Lukt	Ingen		Tydlig	7	
Magnesium	0,93	mg/l	30 mg/l	7	
Mangan	1,4	µg/l	50 µg/l	7	
Mikrosvamp (antal/100ml)	2	antal/100 ml	100 antal/100ml	3	
Natrium	47	mg/l	200 mg/l	7	
Nickel	0,22	µg/l	20 µg/l	3	
Nitrat	0,71	mg/l	50 mg/l	3	
Nitrit	< 0,0070	mg/l	0,5 mg/l	7	

* Medianvärdet för prover analyserade 2025

** Gränsvärde enligt dricksvattenföreskriften LIVSFS 2022:12

Dricksvattenkvalitet - Hos användaren

För Emmaboda, Lindås, Broakulla

Sammanställt 2026-07-07

Parameter	Uppmätt mätvärde*	Enhet	Gränsvärde**	Undersökningsfrekvens per år	Kommentar
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C	<1	antal/100 ml	Ingen onormal förändring	7	
Oxiderbarhet (CODMn)	1,30	mg/l	5 mg/l	7	
PFAS 4	4,5	ng/l	4 ng/l	1	Åtgärder pågår
PFAS 21	5,8	ng/l	100 ng/l	1	
Polyaromatiska kolväten (PAH)	< 0,020	µg/l	0,1 µg/l	3	
pH	8,10		>6,5 och <9,5	7	
Selen	0,25	µg/l	20 µg/l	3	
Sulfat	6,20	mg/l	250 mg/l	3	
Tetrakloreten och trikloreten	< 2,0	µg/l	10 µg/l	3	
Totalt organiskt kol (TOC)	2,70	mg/l	Ingen onormal förändring	3	
Trihalometaner (THM)	< 4,0	µg/l	100 µg/l	3	
Turbiditet	0,05	FNU	1,5 FNU	7	
Uran		µg/l	30 µg/l		Mäts under 2026

* Medianvärdet för prover analyserade 2025
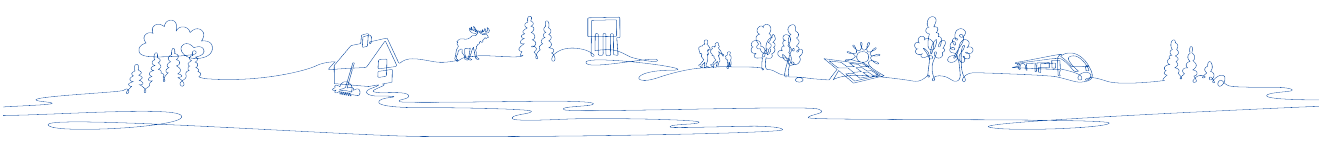
** Gränsvärde enligt dricksvattenföreskriften LIVSFS 2022:12